


SILESIA
KAN GROUP

ODPOWIEDZIALNA
ENERGIA
PRZYSZŁOŚCI

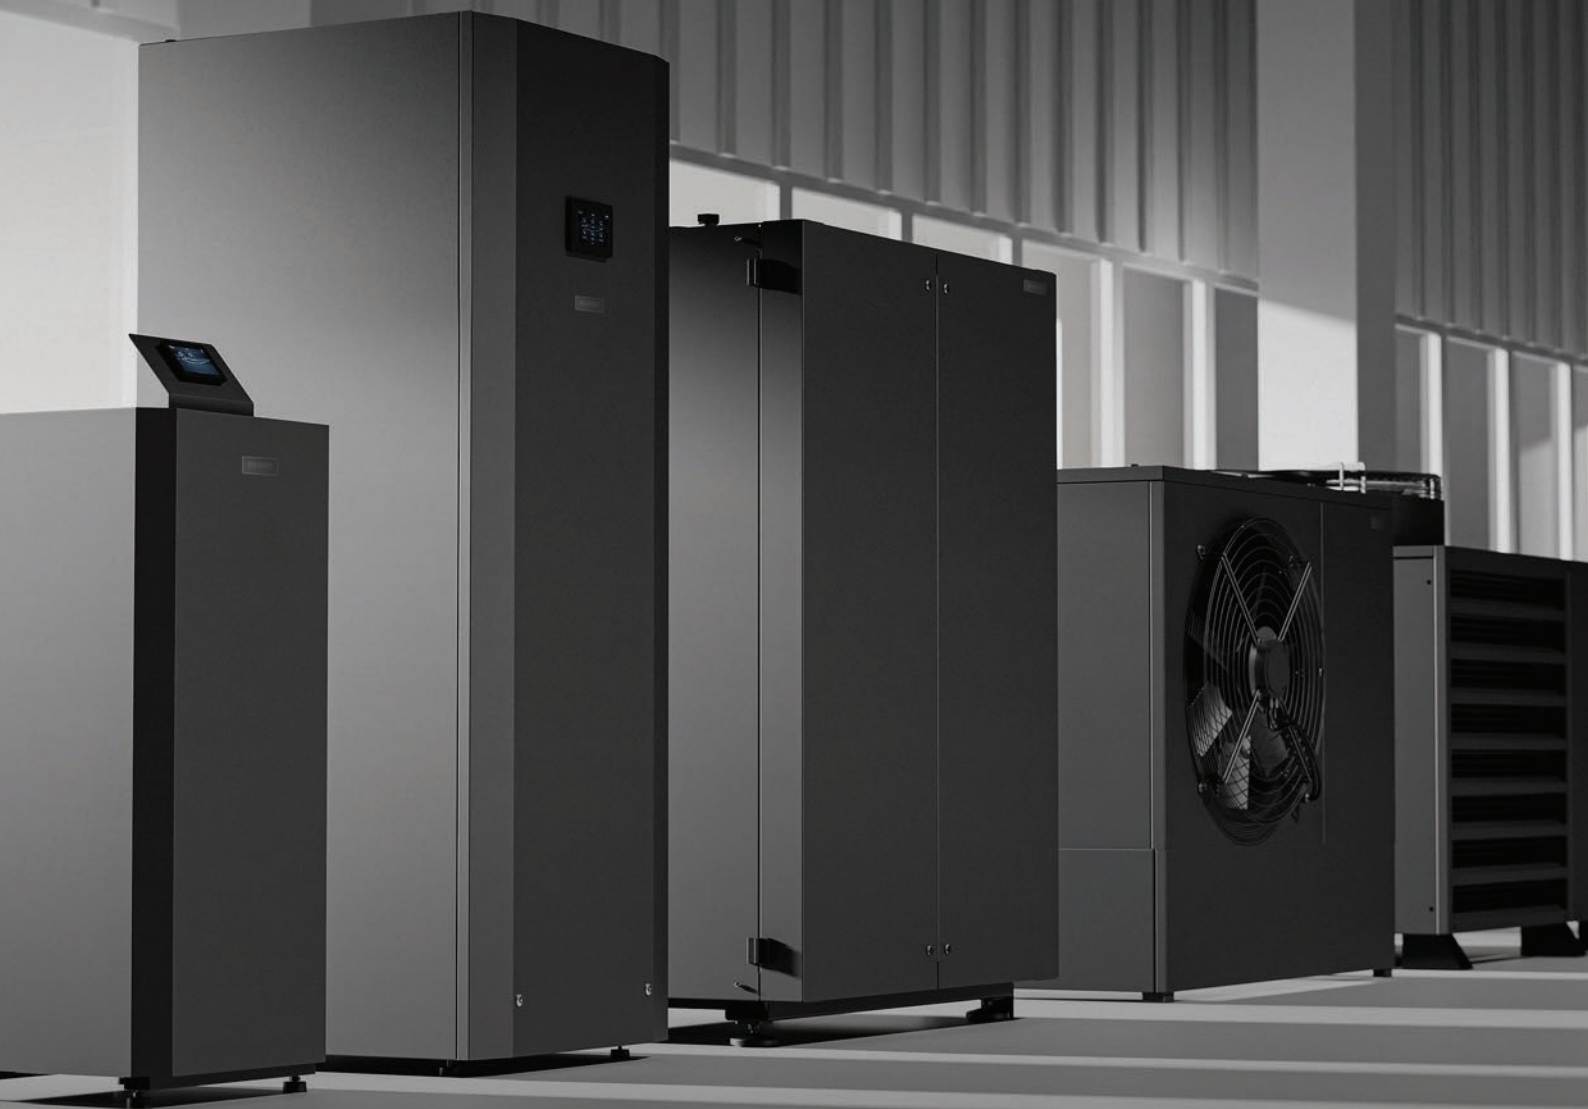

USŁUGI SERWISOWE

POMPY CIEPŁA

CENNIK 2026

WAŻNY od 10.03.2026 r.

PRODUKT
POLSKI
ECO 

Install the **future**

KAN GROUP

KOD	NAZWA	OPIS	UWAGI	CENA NETTO [PLN]
ST10.001.S	<p>Uruchomienie pompy ciepła o mocy do 25 kW przez Serwis Producenta/Autoryzowanego Serwisanta.</p> <p>Uruchomienie pompy ciepła o mocy powyżej 25 kW - wycena indywidualna.</p>	<p>Prace uruchomieniowe PC obejmują:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawdzenie poprawności podłączenia elektrycznego oraz hydraulicznego. 2. Włączanie napięcia zasilania. 3. Uruchomienie PC. 4. Sprawdzenie parametrów pracy PC. 5. Przeszkolenie użytkownika PC. 	<p>Przed wezwaniem Serwisu Producenta, Instalator powinien sprawdzić, czy wykonał wszystkie czynności zgodnie z Instrukcją Obsługi oraz Kartą Gwarancyjną. Nie uwzględnia kosztów dojazdu (patrz punkt 2). Nie obejmuje dodatkowych prac instalacyjnych pompy ciepła (patrz punkt 3) takich jak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Montaż jednostki PC: prowadzenie przewodów, elektrycznych, hydraulicznych, itp. 2. Montaż wyposażenia dodatkowego oraz wyposażenia elektrycznego w tym czujników, pomp obiegowych, zabezpieczeń elektrycznych, itp. 3. Napełnienie oraz odpowietrzenie instalacji. 	<p>550,00 /Wycena indywidualna</p>
ST10.002.S	Dojazd Serwisu Producenta/Autoryzowanego Serwisanta.	Dojazd do klienta.	Wycena indywidualna lub ryczałtowa.	100 - 500
ST10.003.S	Stawka Serwisu Producenta/Autoryzowanego Serwisanta. Dodatkowe prace instalacyjne przy pierwszym uruchomieniu pompy ciepła.	W przypadku stwierdzenia w czasie uruchomienia niezgłoszonych dodatkowych prac instalacyjnych przy uruchomieniu PC lub dotyczy prac wykonywanych na obiektach przemysłowych.	Nie obejmuje kosztów dostawy i montażu dodatkowych brakujących elementów instalacji PC - indywidualna wycena.	250 /1 godz/1 os
ST10.004.S	Nieuzasadnione wezwanie Serwisu Producenta /Autoryzowanego Serwisanta.	Nieuzasadnione wezwanie na wizytę Serwisu Producenta. W przypadku stwierdzenia niepoprawności wykonania instalacji.	Doliczyć dojazd (punkt 2).	275,00
ST10.005.S	Dodatkowa optymalizacja parametrów pracy pompy ciepła.	Dodatkowa optymalizacja parametrów pracy PC.	Na życzenie klienta. Doliczyć dojazd (punkt 2).	385,00
ST10.006.S	Przeгляд pompy ciepła (zakres mocy do 20 kW).	Przeгляд coroczny PC w pierwszym lub kolejnym roku użytkowania i w czasie trwania gwarancji podstawowej lub rozszerzonej, bądź przeгляд konserwacyjny po okresie gwarancyjnym.	Doliczyć dojazd (punkt 2).	550,00
ST10.007.S	Przeгляд pompy ciepła (zakres mocy od 20 do 30 kW).	Przeгляд coroczny PC w pierwszym lub kolejnym roku użytkowania i w czasie trwania gwarancji podstawowej lub rozszerzonej, bądź przeгляд konserwacyjny po okresie gwarancyjnym.	Doliczyć dojazd (punkt 2).	880,00
ST10.008.S	Przeгляд pompy ciepła (zakres mocy powyżej 30 kW).	Przeгляд coroczny PC w pierwszym lub kolejnym roku użytkowania i w czasie trwania gwarancji podstawowej lub rozszerzonej, bądź przeгляд konserwacyjny po okresie gwarancyjnym.	Doliczyć dojazd (punkt 2).	1320,00
ST10.009.S	Wydłużenie gwarancji podstawowej pompy ciepła do gwarancji rozszerzonej (zakres mocy do 20 kW).	Wydłużenie z gwarancji podstawowej PC (24 miesiące od uruchomienia PC, lecz nie dłużej niż 27 miesięcy od daty dostawy) do gwarancji rozszerzonej (60 miesięcy od uruchomienia PC, lecz nie dłużej niż 63 miesiące od daty dostawy).	Doliczyć dojazd (punkt 2).	1650,00
ST10.010.S	Wydłużenie gwarancji podstawowej pompy ciepła do gwarancji rozszerzonej (zakres mocy od 20 do 30 kW).	Wydłużenie z gwarancji podstawowej PC (24 miesiące od uruchomienia PC, lecz nie dłużej niż 27 miesięcy od daty dostawy) do gwarancji rozszerzonej (60 miesięcy od uruchomienia PC, lecz nie dłużej niż 63 miesiące od daty dostawy).	Doliczyć dojazd (punkt 2).	2200,00
ST10.011.S	Wydłużenie gwarancji podstawowej pompy ciepła do gwarancji rozszerzonej (zakres mocy powyżej 30 kW).	Wydłużenie z gwarancji podstawowej PC (24 miesiące od uruchomienia PC, lecz nie dłużej niż 27 miesięcy od daty dostawy) do gwarancji rozszerzonej (60 miesięcy od uruchomienia PC, lecz nie dłużej niż 63 miesiące od daty dostawy).	Doliczyć dojazd (punkt 2).	3300,00

KOD	NAZWA	OPIS	UWAGI	CENA NETTO [PLN]
ST10.012.S	Sprawdzenie poprawności wykonania instalacji pompy ciepła.	Sprawdzenie poprawności wykonania instalacji PC.	Doliczyć dojazd (punkt 2).	350,00 - 850,00
ST10.013.S	Prace serwisowe pogwarancyjne - sprawdzenie szczelności układu chłodniczego - ściągnięcie i napełnienie czynnika chłodniczego.	Prace serwisowe pogwarancyjne - sprawdzenie szczelności układu chłodniczego - ściągnięcie i napełnienie czynnika chłodniczego.	Doliczyć dojazd (punkt 2).	350,00 - 1700,00
ST10.014.S	Naprawa układu chłodniczego pompy ciepła.	Naprawa układu chłodniczego PC.	Doliczyć dojazd (punkt 2).	Wycena indywidualna
ST10.015.S	Pozostałe prace serwisowe pompy ciepła.	Pozostałe prace serwisowe PC.	Doliczyć dojazd (punkt 2).	Wycena indywidualna

Firma SILESIA TERM Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w cenniku katalogowym w przypadku wzrostu cen materiałów i surowców oraz zaistnienia innych, istotnych okoliczności mogących wpłynąć na wzrost kosztów wytworzenia produktów. W przypadku konieczności wymiany elementu urządzenia, koszt wykorzystanych materiałów w przypadku zlecenia pogwarancyjnego zostanie doliczony do faktury końcowej.

KAN GROUP

SILESIA TERM Sp. z o.o.

16-001 Kleosin, ul. Zdrojowa 22 A

+48 602 187 000

e-mail: serwis@silesiaterm.pl

silesiaterm.pl



03/2026